



Information Technique

Chaudières gaz à condensation GSC 150 en cascade

FR

Kits de liaison cascade, colis HE32 - HE33

JS


N° ITOE0252-fr

06/12/2022



1. Objet

Suite à une standardisation de composants, une autre vanne de départ (A) est utilisée dans les kits de liaison cascade **HE32** et **HE33** depuis février 2022.

Ces vannes de départ peuvent comporter un clapet anti-retour, qu'il faut impérativement retirer avant montage du kit.

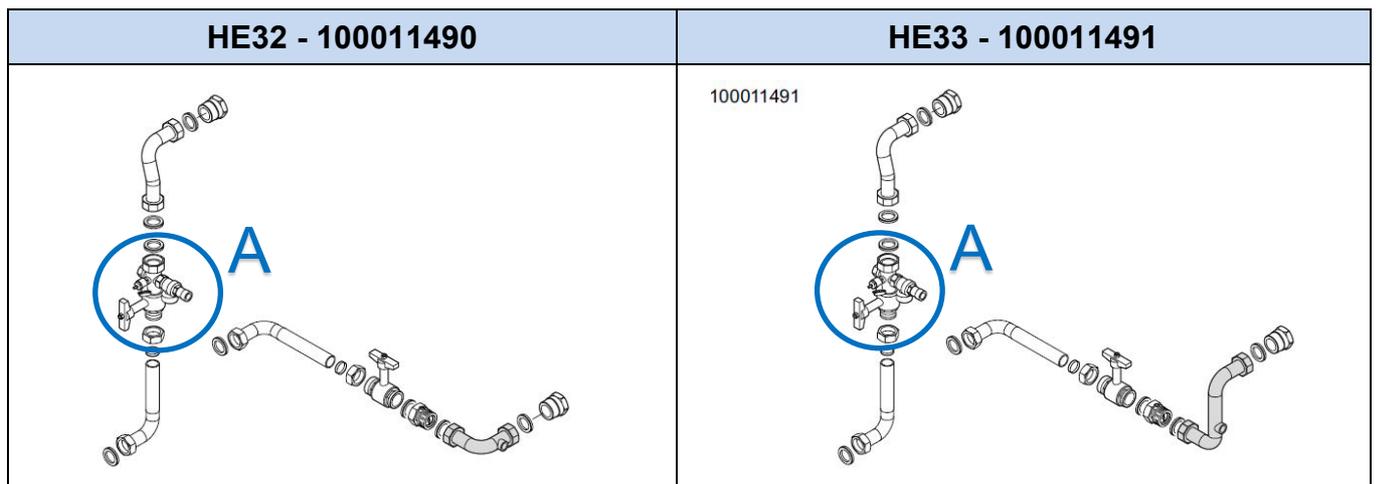


2. Vérifiez la vanne A :

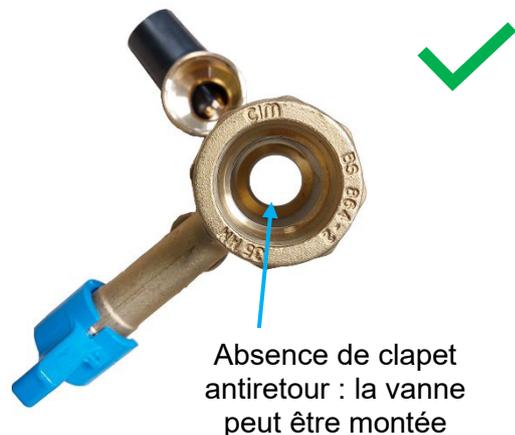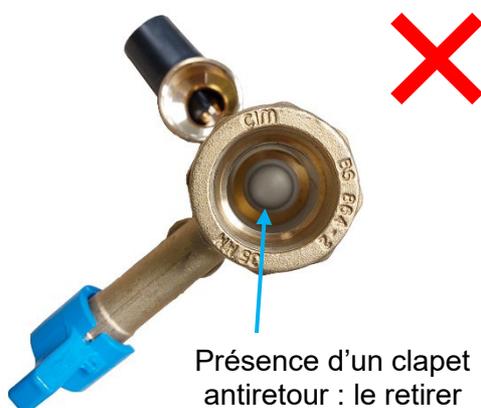

3. Si présent, enlever le clapet anti-retour + joint torique :

1 Démontez le clapet



- Munissez-vous :
 - d'un **maillet** ou marteau
 - d'un tube (ou douille) de diamètre **25 mm**
- Insérez le tube diamètre **25 mm** côté **bille**
- Tapez à l'aide du maillet pour déloger le clapet anti-retour

Ø 25 → ←



G001360

2 ATTENTION : retirer aussi le joint torique



G001361

4. Pièces de rechange

Référence de la vanne livrée en pièces de rechange :

Repère	Référence	Désignation
	300015901	Vanne de départ G 1"1/2-35 avec soupape.